

# Resilient Connecticut Phase II

## Regional Adaptation/Resilience Opportunity Areas

Name: Wallingford Center

## Location: Wallingford


Considerations	Characteristics of Area				
Flood Vulnerability					
Heat Vulnerability					
Social Vulnerability					

The TOD area associated with the Wallingford train station extends westward to the Quinnipiac River zone of shared risk, creating a broad opportunity area where some development and redevelopment is planned.

The area east of the Quinnipiac has a higher heat vulnerability due to social sensitivities in addition to dense residential and commercial development. The development along Route 5 provides little shade relief with some opportunities for shade found throughout the residential areas.

# Fire headquarters Masonic Hospital Public Housing

## Electric substation Skyview Nursing Home

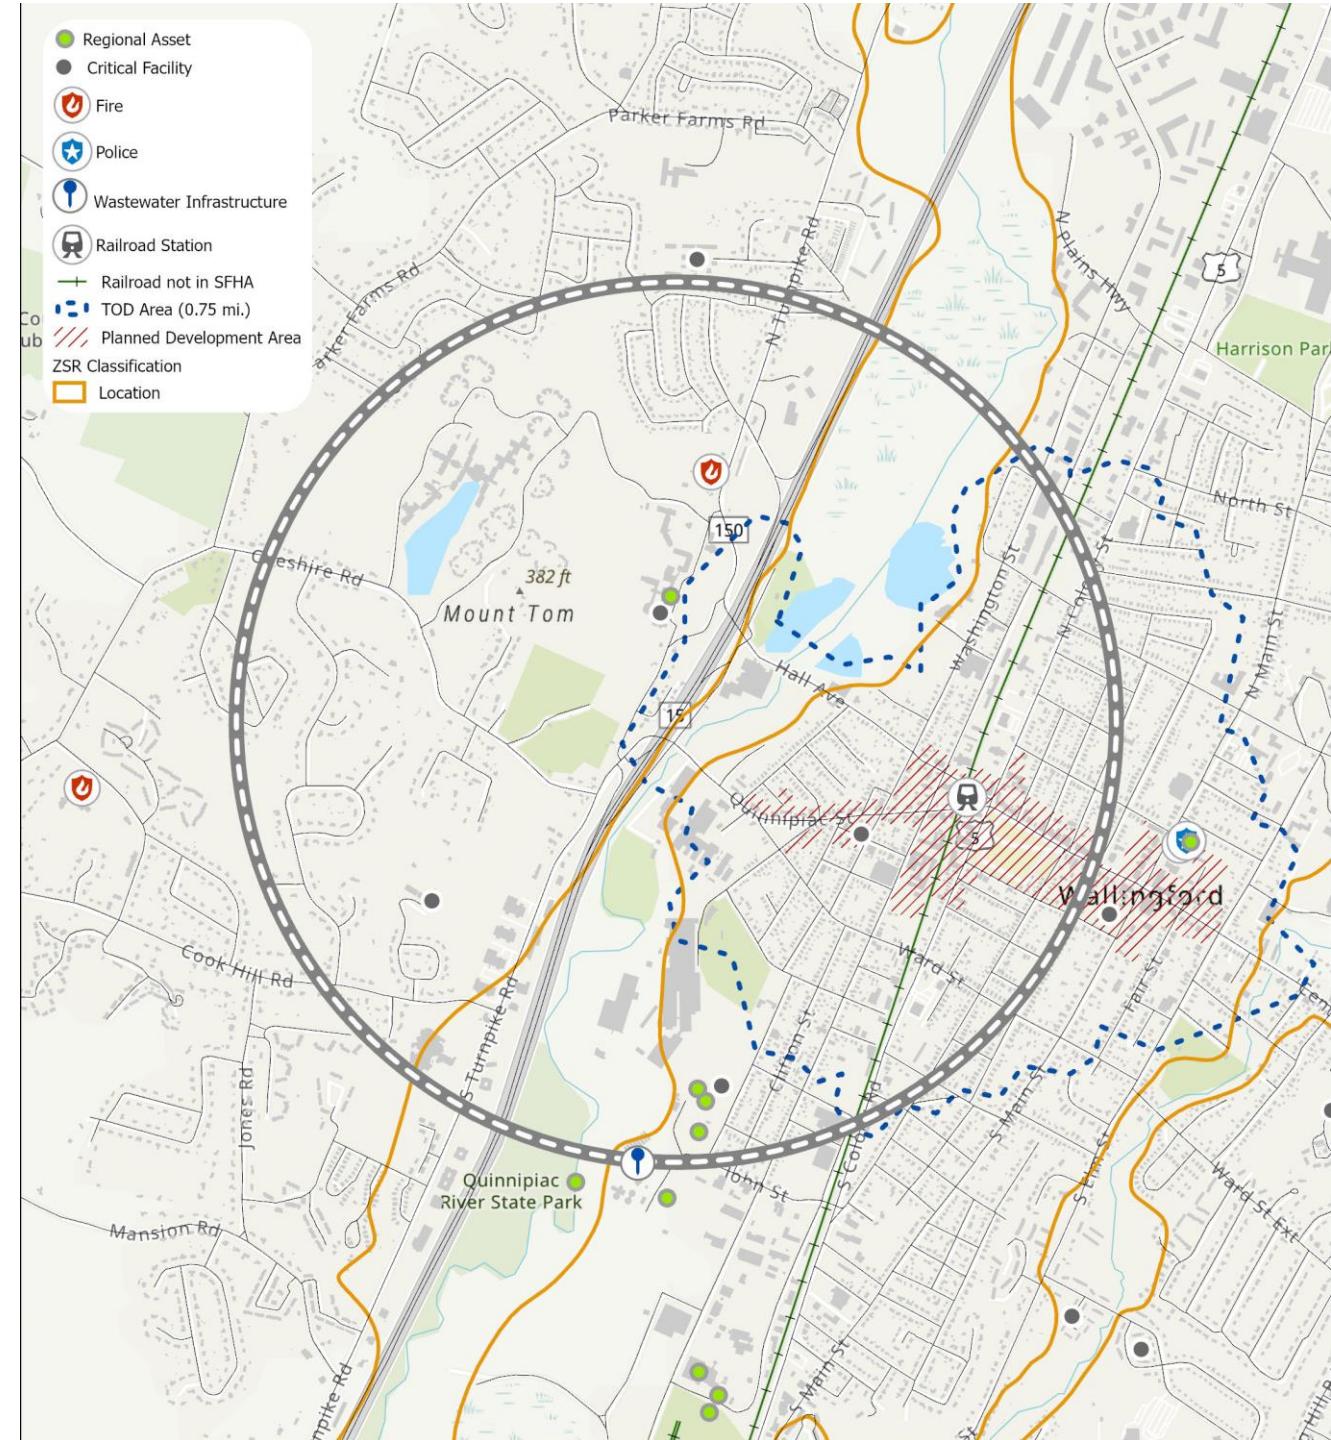

# Connecticut Resiliente Fase II

## Adaptación regional/Áreas de oportunidad de resiliencia

Nombre: Wallingford Center

Localización: Wallingford

Consideraciones	Características del área
Vulnerabilidad a las inundaciones	
Vulnerabilidad al calor	
Vulnerabilidad social	

El área de DOT asociada con la estación de tren de Wallingford se extiende hacia el oeste hacia la zona de riesgo compartido del río Quinnipiac, creando una amplia área de oportunidad donde hay planificada cierta urbanización y reurbanización.

El área al este del Quinnipiac tiene una más alta vulnerabilidad al calor debido a sensibilidades sociales que se suman a una densa urbanización residencial y comercial. La urbanización a lo largo de la ruta 5 provee poco alivio de sombra, encontrándose algunas oportunidades de sombra en las áreas residenciales.

Departamento de  
bomberos  
Hospital Masonic

Viviendas públicas  
Subestación eléctrica  
Skyview Nursing Home

