

Resilient Connecticut 2.0 Phase II

Regional Adaptation/Resilience Opportunity Areas


Name: High Street Pump Station

Location: Glastonbury

Consideration	Characteristics of Area				
Flood Vulnerability					
Heat Vulnerability					
Social Vulnerability					

The High Street Pump Station is located in close proximity to Roaring Brook. Unlike some of the larger ROARs identified through the Resilient Connecticut program, this site was selected because an individual critical facility is located in a flood zone, in this case the 1% annual chance flood zone of Roaring Brook. The primary vulnerability associated with this ROAR is flood-related, as the larger area has low to moderate heat and social vulnerability.

High Street Pump Station
Glastonbury Fire Company #2
Gardiners Market

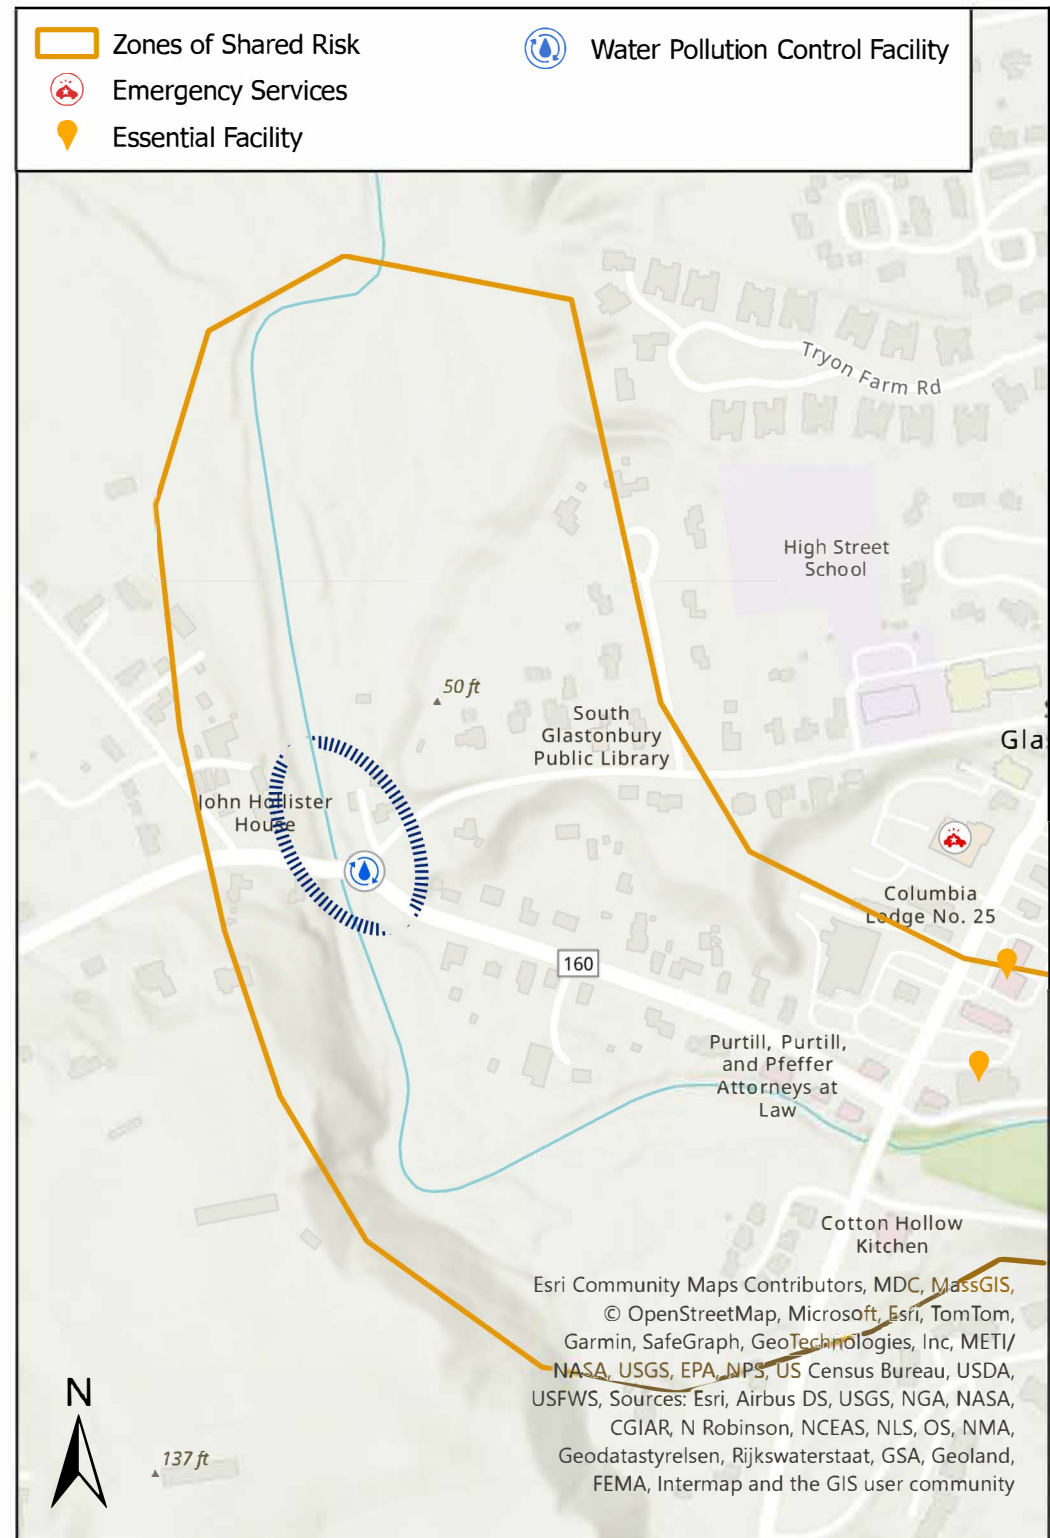

Connecticut Resiliente 2.0 Fase II

Adaptación regional/Áreas de oportunidad de resiliencia

Nombre: Estación de Bombeo de High Street

Localización: Glastonbury

Consideraciones	Características del área				
Vulnerabilidad a las inundaciones					
Vulnerabilidad al calor					
Vulnerabilidad social					

La Estación de Bombeo de High Street está ubicada cerca de Roaring Brook. A diferencia de algunos de los ROAR más grandes identificados a través del programa Connecticut Resiliente, este sitio fue seleccionado porque una instalación crítica individual está ubicada en una zona de inundación, en este caso es la zona de inundación con probabilidad anual del 1 % de Roaring Brook. La principal vulnerabilidad de este ROAR está relacionada con las inundaciones, ya que el área más grande tiene baja a moderada vulnerabilidad al calor y vulnerabilidad social.

Estación de Bombeo de High Street
Glastonbury Fire Company #2
Gardiners Market

